



Tiefbehälter

Leckageerkennung nach TRwS, Ziff. 7

Kontrolleinrichtung
≥ DN 200

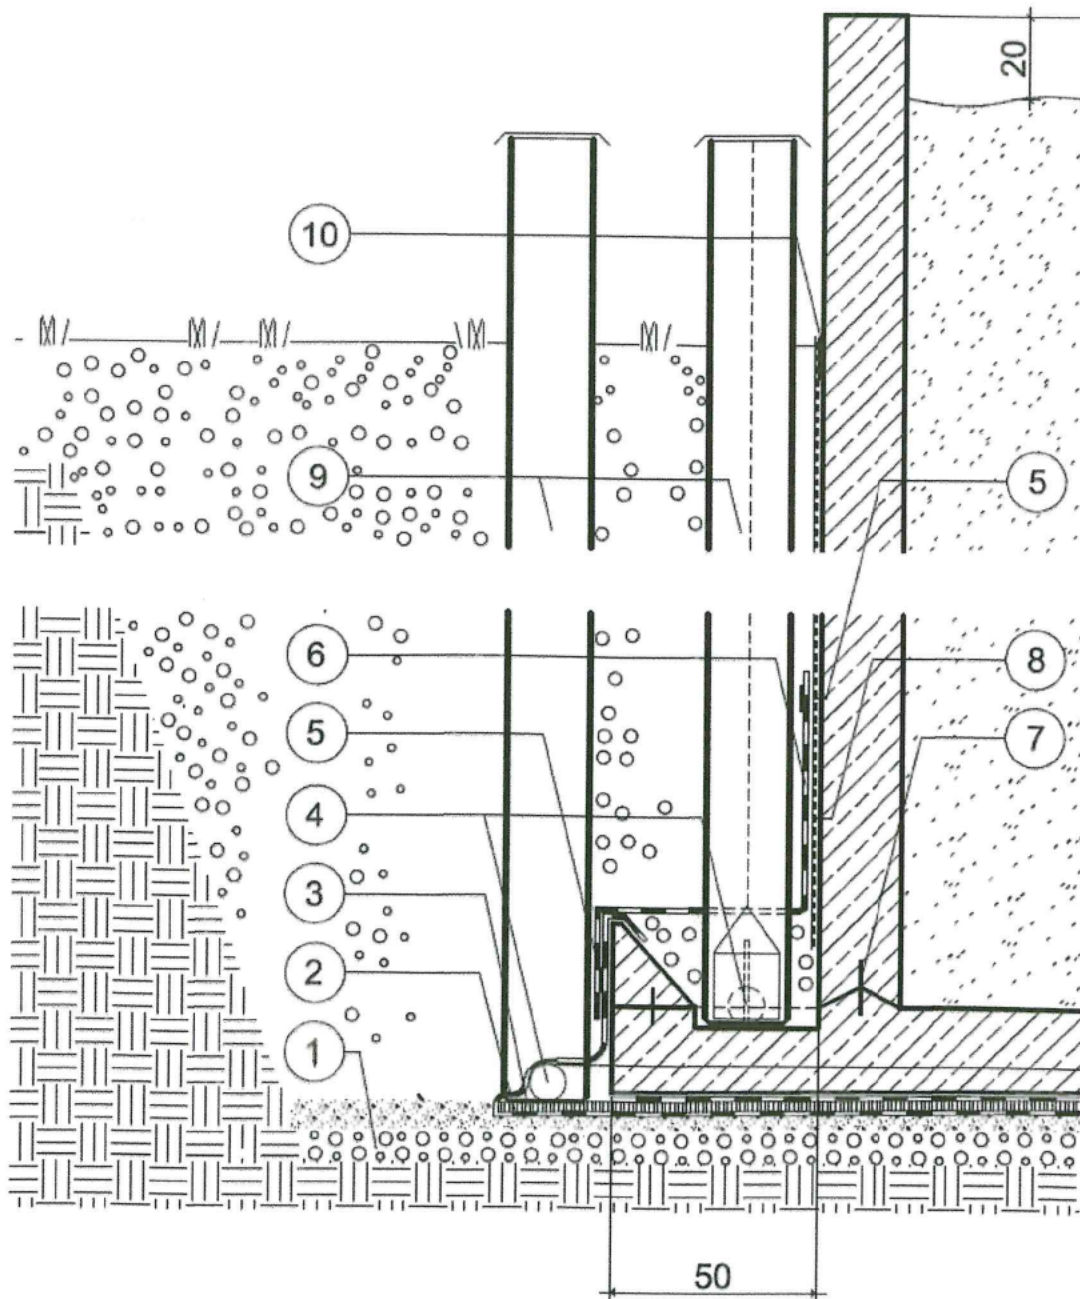

automatische
Kontrolleinrichtung
≤ DN 200

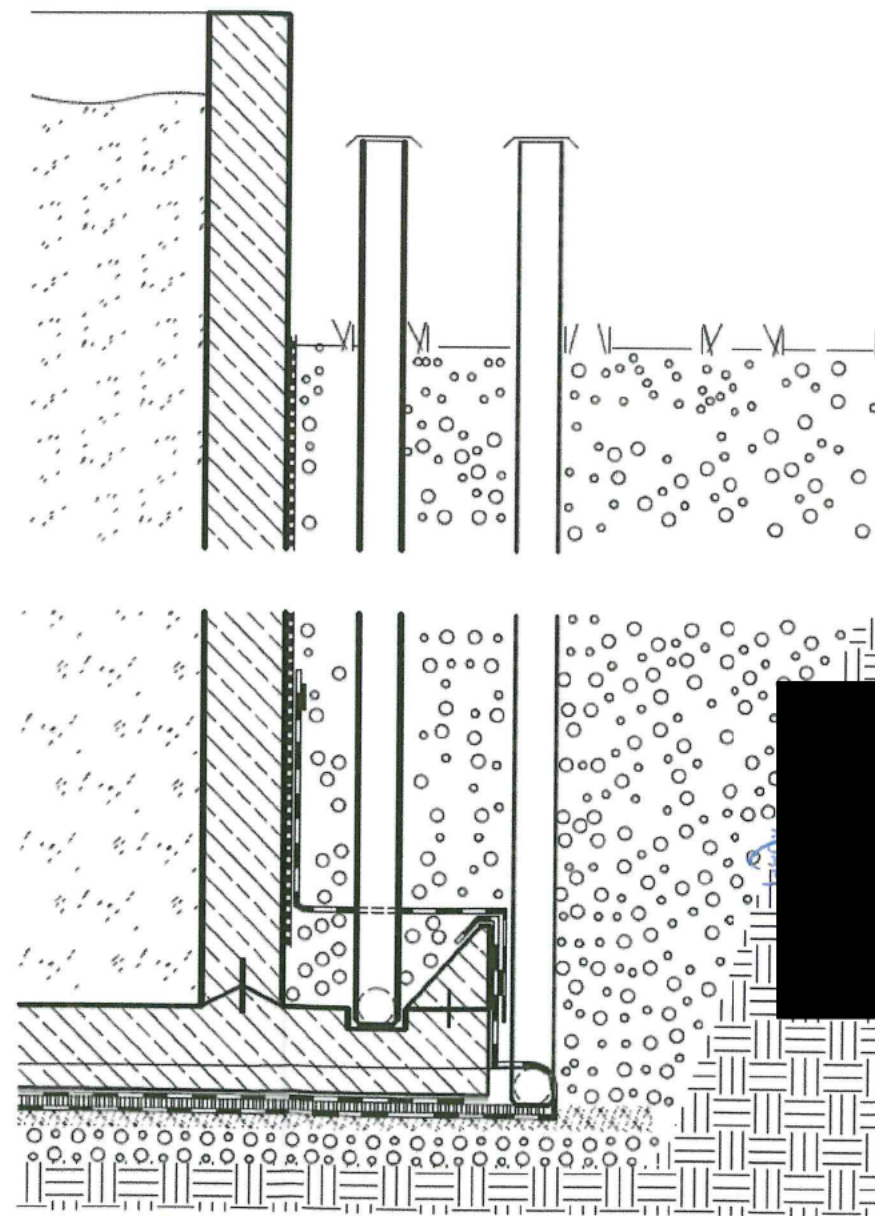

- 1 Sauberkeitsschicht
(z.B. Kies, Beton gem. Statik)
- 2 Kunststoff-Dichtungsbahn
(z.B. LD-PE)
d = gem. abZ
- 3 Dränmatte
- 4 Dränrohre (DN 100)
- 5 Spanngurte
- 6 Filterflies
- 7 Fugenband
- 8 HDPE Fundamentschutzbahn
- 9 Kontrollrohre
(Leckageerkennung I & II)
- 10 Dickschichtbitumen

Bauvorhaben	Erstellung einer Hof-Biogasanlage	
Bauort Flur.Nr. / Gemarkung	2054 / Ringingen	
Bauherr		
Planung		
Nachbar		
Nachbar		
Nachbar		
Planungsphase	Antrag auf Baugenehmigung	
Inhalt	Leckageerkennung	
Maßstab	Datum 31.03.2021	Bl. Nr. 6